


BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Nr: 277-8718-21 ls order 32502 mh



Fastighet: Hälsingegatan 8 - 1303 gårdshus

Besiktning av kakelugn samt täthetsprovning av tillhörande rökkanal.

Följande framkom:

Kakelugn rund vit ca 2,5 meter, vardagsrum

Besiktigad utan anmärkning.

Rökkanal murad tätad (nr 1, se skiss):

Höjd: ca 7 meter

Area: 15x15 cm

Övertryck: 40 Pa

Uppmätt läckage: 5,1 l/s m²

Max tillåtet läckage: 8,4 l/s m²


Rökkanalen är tät, uppfyller kraven för täthetsklassen N1 och är besiktigad utan anmärkning.

Stockholm 2021-04-28

Niklas Nystedt
Skorstensfejartekniker

Granskad av Andreas Andersson
Skorstensfejartekniker

← Hälsingegatan →

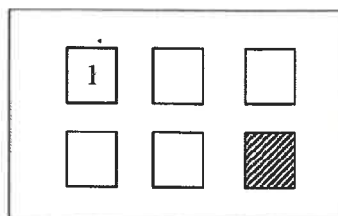

Skiss ej i skala

PETER SOTARE

VI SKAPAR FRISKARE INOMHUSKLIMAT

Blekingegatan 67, 116 62 Stockholm

Telefon 08-40 88 66 00

info@petersotare.se www.petersotare.se

Org./F-skattenummer 556205-7488

Bankgiro 150-5973

Peter Sotare AB